

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 41/_____**

с.а. Краснофлотское
Место составления

23.05.2025 г.
Время 14:41

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 41 от 05.05.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области

ДӘУРЕНБЕК АСҚАР АРДАҚҰЛЫ - И.о. начальника РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области

ГИБАДАДОВ ХАНГЕЛЬДЫ РУСТЕМҰЛЫ - Старший инженер РГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал"

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Краснофлотское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Краснофлотское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области, Акмолинская область, район Биржан сал, Краснофлот, Мектеп (улица), 26.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 14.05.2025 - 23.05.2025

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

в период с 14 по 23 мая 2025 года проведен профилактической контроль в области пожарной безопасности в КГУ «ОСШ села Краснофлотское» и выявлены нарушения.

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Краснофлотское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует специальный журнал или автоматизированная система по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание:	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

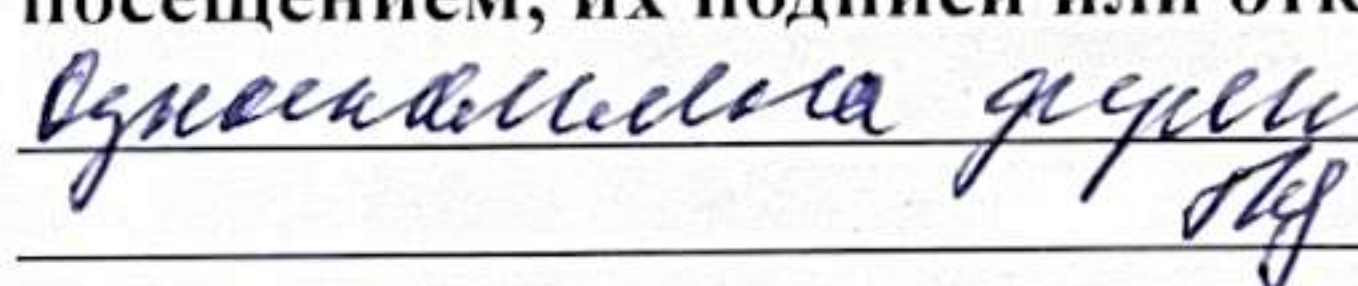
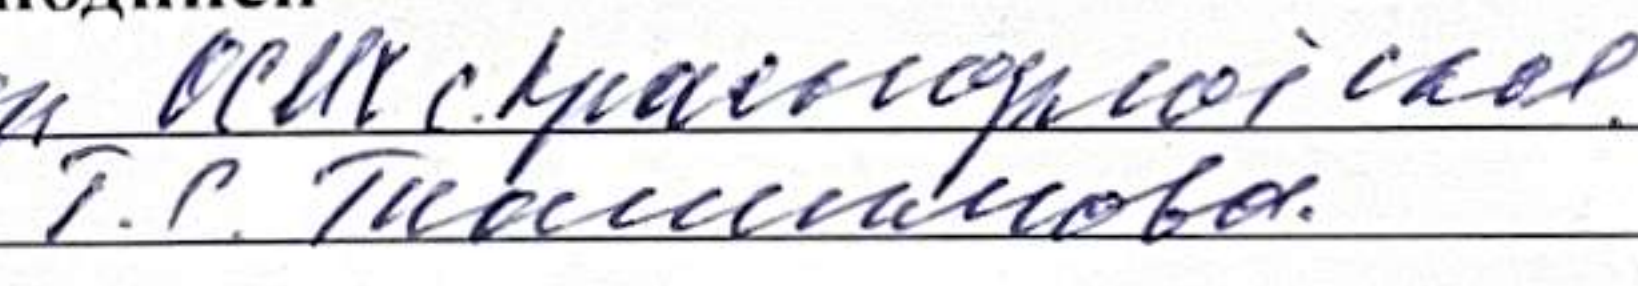
	п.66 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	
2	В здании школы и в котельной автоматическая пожарная сигнализации находится в не исправном состоянии. Основание: п.6 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Пожарный щит, установленный в котельной в полной мере не доукомплектован первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и пожарным инвентарем, в соответствие с классом пожара «А». Основание: п.18 приложение 3, таблица 4, Правил пожарной безопасности в РК, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Проведено изменение функционального назначения учебных кабинетов в здании школы, путем устройства в них детского миницентра, без разработанной и утвержденной проектной документации. Бывшее помещение котельной эксплуатируется как складское помещение. Основание: п.16 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Объемные световые знаки пожарной безопасности "Выход" используемые на путях эвакуации в котельном, содержатся вне исправного состояния. Основание: п.35 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В кабинете истории электрическая розетка смонтирована на горючем основании. Основание: п.79 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Частично в здании школы в распределительных коробках соединения	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	и оконцевания жил проводов выполнены при помощи скруток. Соединения провода идущий на розетку выполнены методом скрутки в кабинете английского языка. Основание: п.80 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	На автоматическую пожарную сигнализацию не предоставлена техническая документация (проект, акты приемки, паспортов на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики и т.д.). Основание: п.70 Правил пожарной безопасности, утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Отсутствует в здании школы и в котельной самостоятельная электрическая сеть, начиная от вводно-распределительного устройства до потребителя электроэнергии – для питания системы противопожарной защиты (приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации). Основание п.98 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	П. 124 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на « » листах

«23» 05 2025 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.